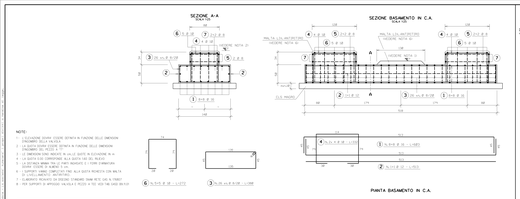

NOTE:
- LA CUCIAGNE DEVONO ESSERE DISTANTI IN FONDAZIONE DELLE ENERGIEN ENDOMBRE DELLA VALVOLA
- LA CUCIAGNE DEVONO ESSERE DISTANTI IN FONDAZIONE DELLE ENERGIEN ENDOMBRE DEL VASO DI PRESSIONE
- LA DISTANZA TRA LA CUCIAGNE E LA PARETE IN ELEVAZIONE NE DEVONO ESSERE DISTANTI DALLA QUOTA DEL DEL PIANO
- LA VITI DELL'ANCORA DEVONO ESSERE DISTANTI DALLA QUOTA DEL DEL PIANO
- LA VITI DELL'ANCORA DEVONO ESSERE DISTANTI DALLA QUOTA DEL DEL PIANO
- SUPPORTI CANALI COMPENSATORI FINO ALLA QUOTA RICHIESTA CON BALTA
- ELEMENTI RICHIESTI DA DESIGNO STANDARD CONA-RIFI CON IL TIMBRO
- PER SUPPORTI IN APPOGGIO VALVOLA E PIEDI IN FEO VEDI TAB.1A0D 0B.FO

A RISTRUTTURAZIONE			
A RISTRUTTURAZIONE COMPLETA REVISIONE			
ACCIAIO DA BARRE	ACCIAIO DA BARRE		
	ACCIAIO DA BARRE		
	ACCIAIO DA BARRE		